



**Bogusław Musioł**  
**Biuro Obsługi Inwestycji INTECH**  
**NIP 754-167-22-46, REGON 531322712**  
**46-060 Prószków, ul. Ogrodowa 2B, tel./fax 077-464 9683,**  
**e-mail [boiintech@neostrada.pl](mailto:boiintech@neostrada.pl)**

## METRYKA OPRACOWANIA

OBIEKT: **ul. Szkolna w Zimnicach Wielkich**

FAZA: **Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni**

ADRES IWESTYCJI: **ul. Szkolna, Zimnice Wielkie**

INWESTOR: **UG Prószków**

	Imię i nazwisko	Podpis
Opracował	<b>inż. Marcin Galbierz</b>	

Zawartość opracowania:

Część opisowa

Plan sytuacyjny

**Prószków, październik 2011**

**EGZEMPLARZ**

**1 2 3**

## 1. Cel opracowania

Celem opracowania jest określenie rodzaju i grubości warstw konstrukcji nawierzchni ulicy Szkolnej w miejscowości Zimnice Wielkie.

## 2. Sposób wykonania pomiarów i wyniki badań

W celu określenia rodzaju i grubości warstw konstrukcji nawierzchni ulicy Szkolnej wykonano za pomocą wiertnicy odwierty o głębokości 0,5m w ilości 6szt.

W wyniku wykonanych pomiarów rodzaju i grubości nawierzchni wykazano na przedmiotowym odcinku nawierzchnię bitumiczną o grubości od 4,0 cm do 8,0 cm (punkty 1,2,5,6), pod którą znajduje się podbudowa w postaci kruszywa łamanego wapiennego. Pod podbudową z kruszywa łamanego w punktach 1,2,5,6 stwierdzono piaski drobne.


Na części przedmiotowego odcinka stwierdzono brak nawierzchni bitumicznej usuniętej w trakcie robót związanych z kanalizacją. W przekopach stwierdzono mieszanekę kruszywa łamanego, piasku i gruzu – punkty 3 i 4.

Grubości warstw bitumicznych oraz podbudowy w poszczególnych punktach przedstawiono w poniższej tabeli, a ich lokalizacje na załączonych mapach.

Lp.	Lokalizacja wg mapy	Grubość nawierzchni bitumicznej	Grubość podbudowy z kruszywa łamanego
1.	Punkt nr 1	8,0 cm	11,0 cm
2.	Punkt nr 2	4,0 cm	13,0 cm
3.	Punkt nr 3	-	do głębokości 0,5m mieszanina kruszywa łamanego, piasku i gruzu budowlanego
4.	Punkt nr 4	-	
5.	Punkt nr 5	4,5 cm	15,0 cm
6.	Punkt nr 6	4,0 cm	13,0 cm

Opracował:

# Lokalizacja wykonanych odwiertów

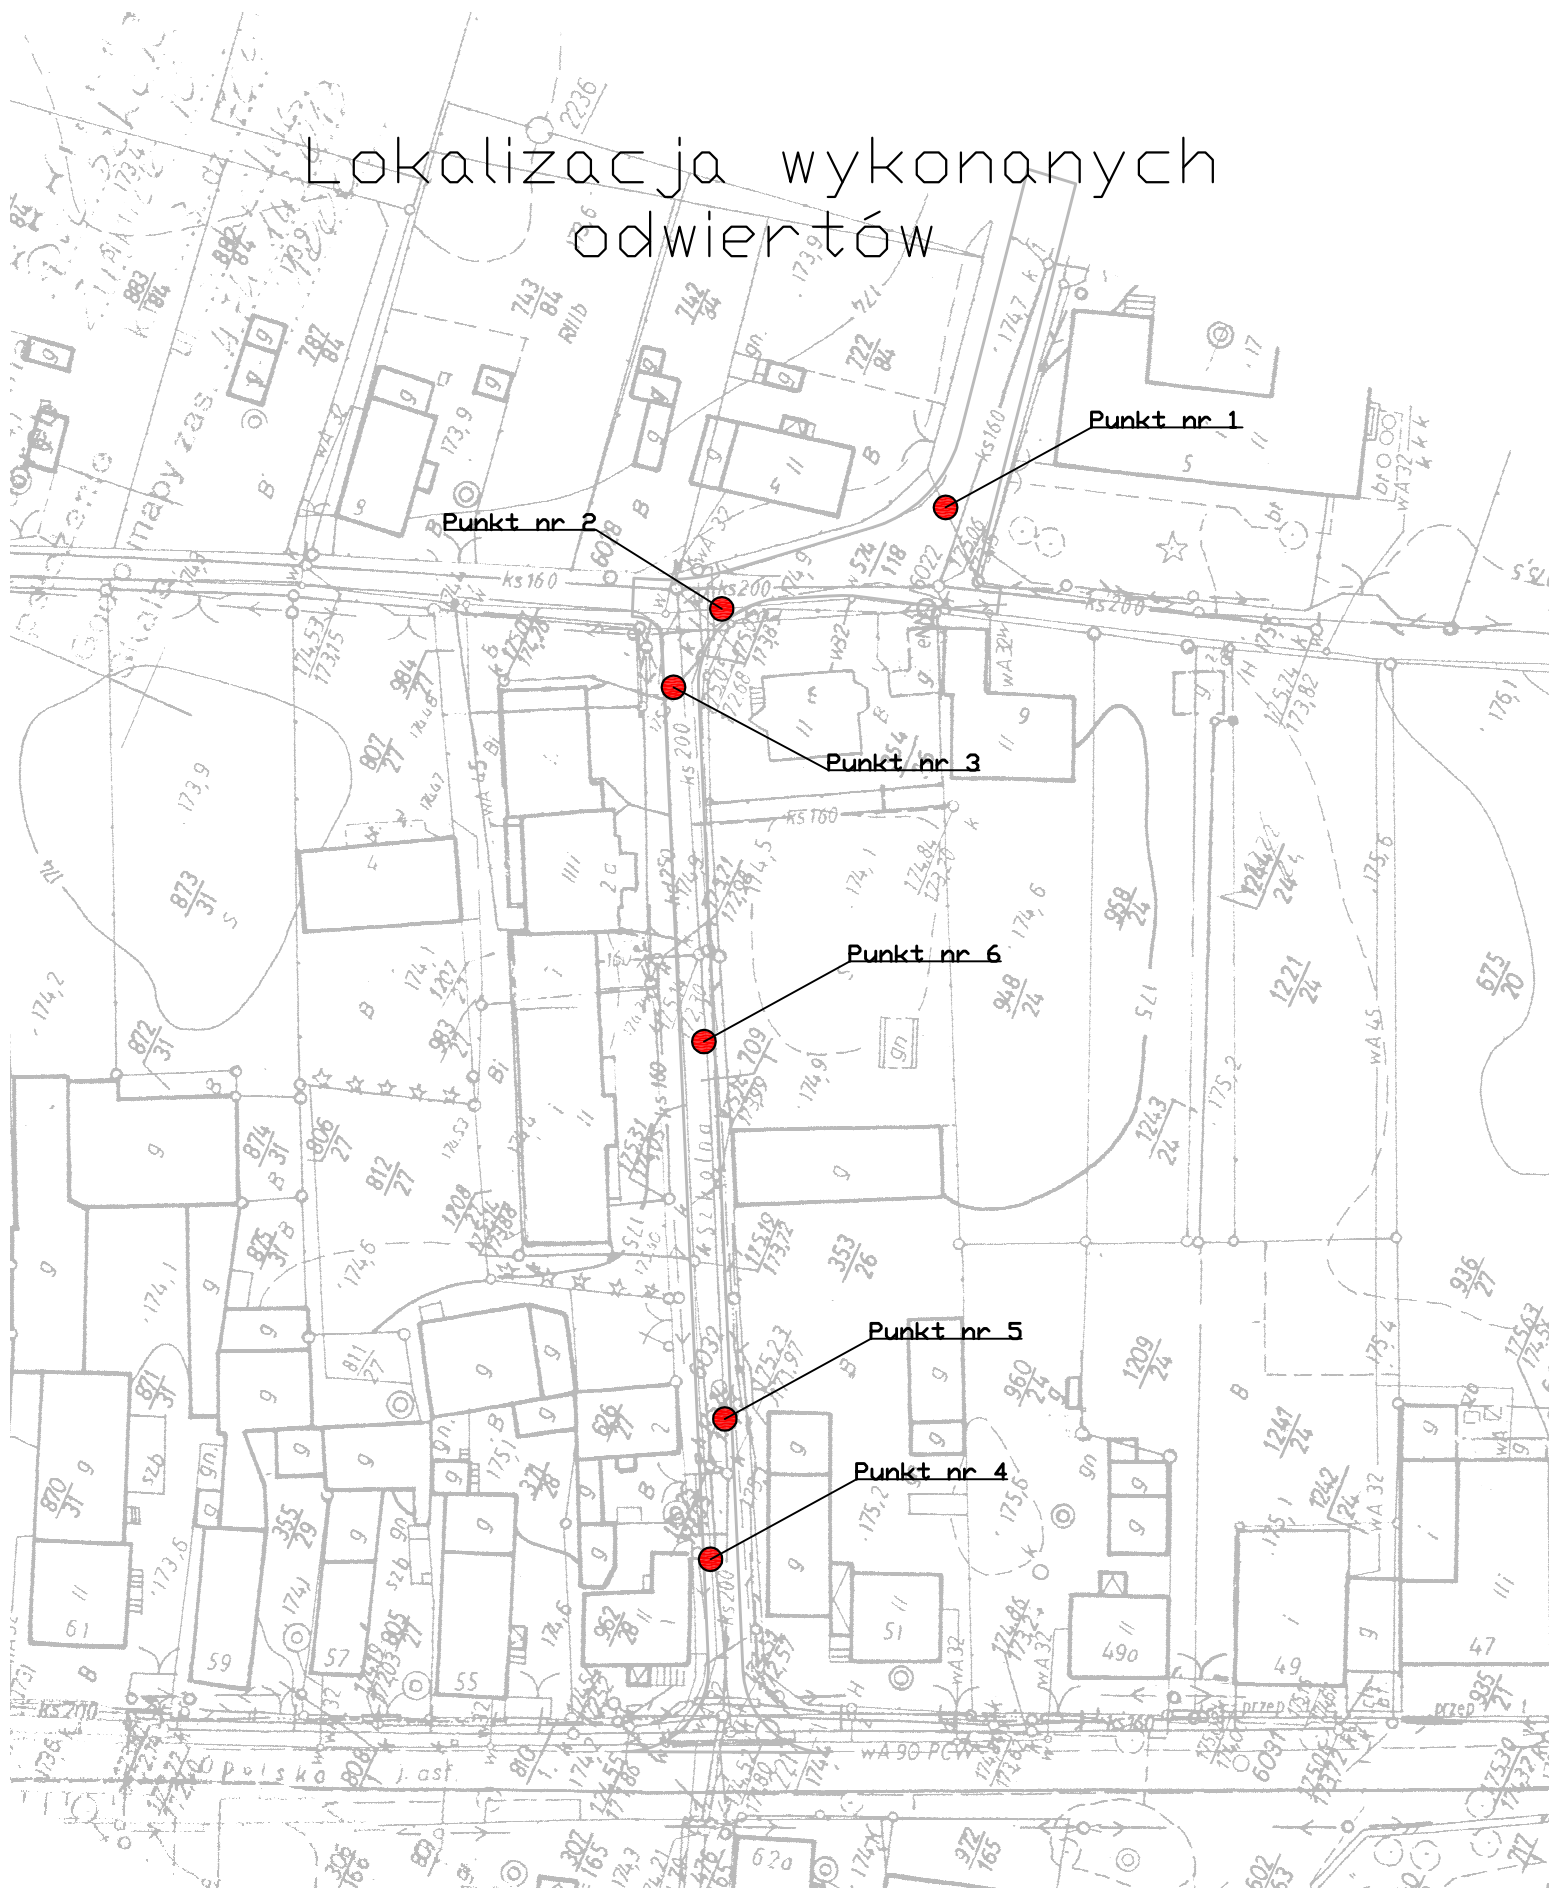

<b>intech</b>	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INTECH" 46-060 PRÓSZKÓW UL. OGRODOWA 2B		INWESTOR: UG Prószków		
	OBIEKT:	ul. Szkolna w Zimnicach Wielkich	ROK OPR:	2011	
	FAZA:	Projekt	NR RYS:	EGZ.	
	RYSUNEK: Lokalizacja wykonanych odwiertów				
		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data / Podpis	
	PROJEKTANT	inż. Marcin Galbierz	OPI/0282/PWOD/06	10/11	
			10/11		